

LEGENDA


- GS** Ciottoli, ghiaie da sciolte a poco cementate, a supporto clastico, in prevalenti strati planari. $\gamma_d = 16-20$ KN/mc, $\gamma_{sat} = 18-22$ KN/cm³, $C_u = 0-0,10$ Kg/cm², Angolo d'attrito = 32-38°
 - GA** Ghiaie e ciottoli arrotondati a supporto clastico o localmente a supporto di matrice argillosa. $\gamma_d = 14-19$ KN/mc, $\gamma_{sat} = 17-21$ KN/cm³, $C_u = 0,10-0,20$ Kg/cm², Angolo d'attrito = 27-34°
 - CG** Conglomerato grossolano fortemente cementato, a prevalente supporto clastico, con ciottoli arrotondati a matrice arenacea. $\gamma_{min} = 17$ KN/mc, $\gamma_{max} = 23$ KN/cm³, Angolo d'attrito = 35-45°
- Limite Comunale.



Comune di Grassobbio
Provincia di Bergamo

Indagine geologica di supporto al
Piano Regolatore Generale ai
sensi della L.R. 41/97

CARTA LITOLOGICA/LITOTECNICA

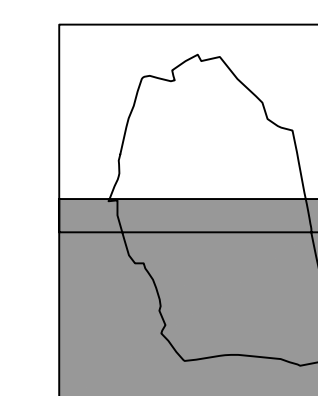

0 100 200 300 400 500 m

Scala 1:5.000

Tav. 4b

gennaio 2004



a cura di:

Dott. Geol. Sergio Ghilardi

Con la collaborazione di: dott. Enrico Masconi