



COMUNE DI GRASSOBBIO
PROVINCIA DI BERGAMO

VARIANTE GENERALE AL PGT

ai sensi della Legge Regionale n.12 del 2005 e s.m.i

Committente: **COMUNE DI GRASSOBBIO**
Via Vespucci, 6
24050 Bergamo
Tel 035 3843431 Fax 035 3843444
mail: edilizia.urbanistica@grassobbio.eu
pec: suap.grassobbio@pec.regione.lombardia.it

Progettista: **ING. ALESSANDRO BERTOLETTI**
Via Ceresigno, 19 Vobarno (BS)
Tel 3493753614 e-mail: bertolettialessandro@libero.it
pec: alessandro.bertolotti@ingpec.eu

Elaborato:
PIANO DEI SERVIZI
SISTEMA DELLE RETI TECNOLOGICHE





Titolo: **Reti: Ossigeno - Azoto - Idrogeno**


| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <i>ELABORATO:</i> T 06 | <i>DATA:</i> Settembre 2017 | <i>SCALA:</i> 1:5.000 | <i>FASE:</i> VAS |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| <i>SINDACO</i> Ermenegildo Epis | <i>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</i> Arch. Francesca Serra | <i>DELIBERA DI APPROVAZIONE</i> D.C.C. del |
|------------------------------------|---|--|

A TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTISTI

LEGENDA

-  Confine amministrativo comunale
-  Rete Ossigeno - pressione esercizio 58 bar
-  Rete Azoto - pressione esercizio 38 bar
-  Rete Idrogeno - pressione esercizio 38 bar

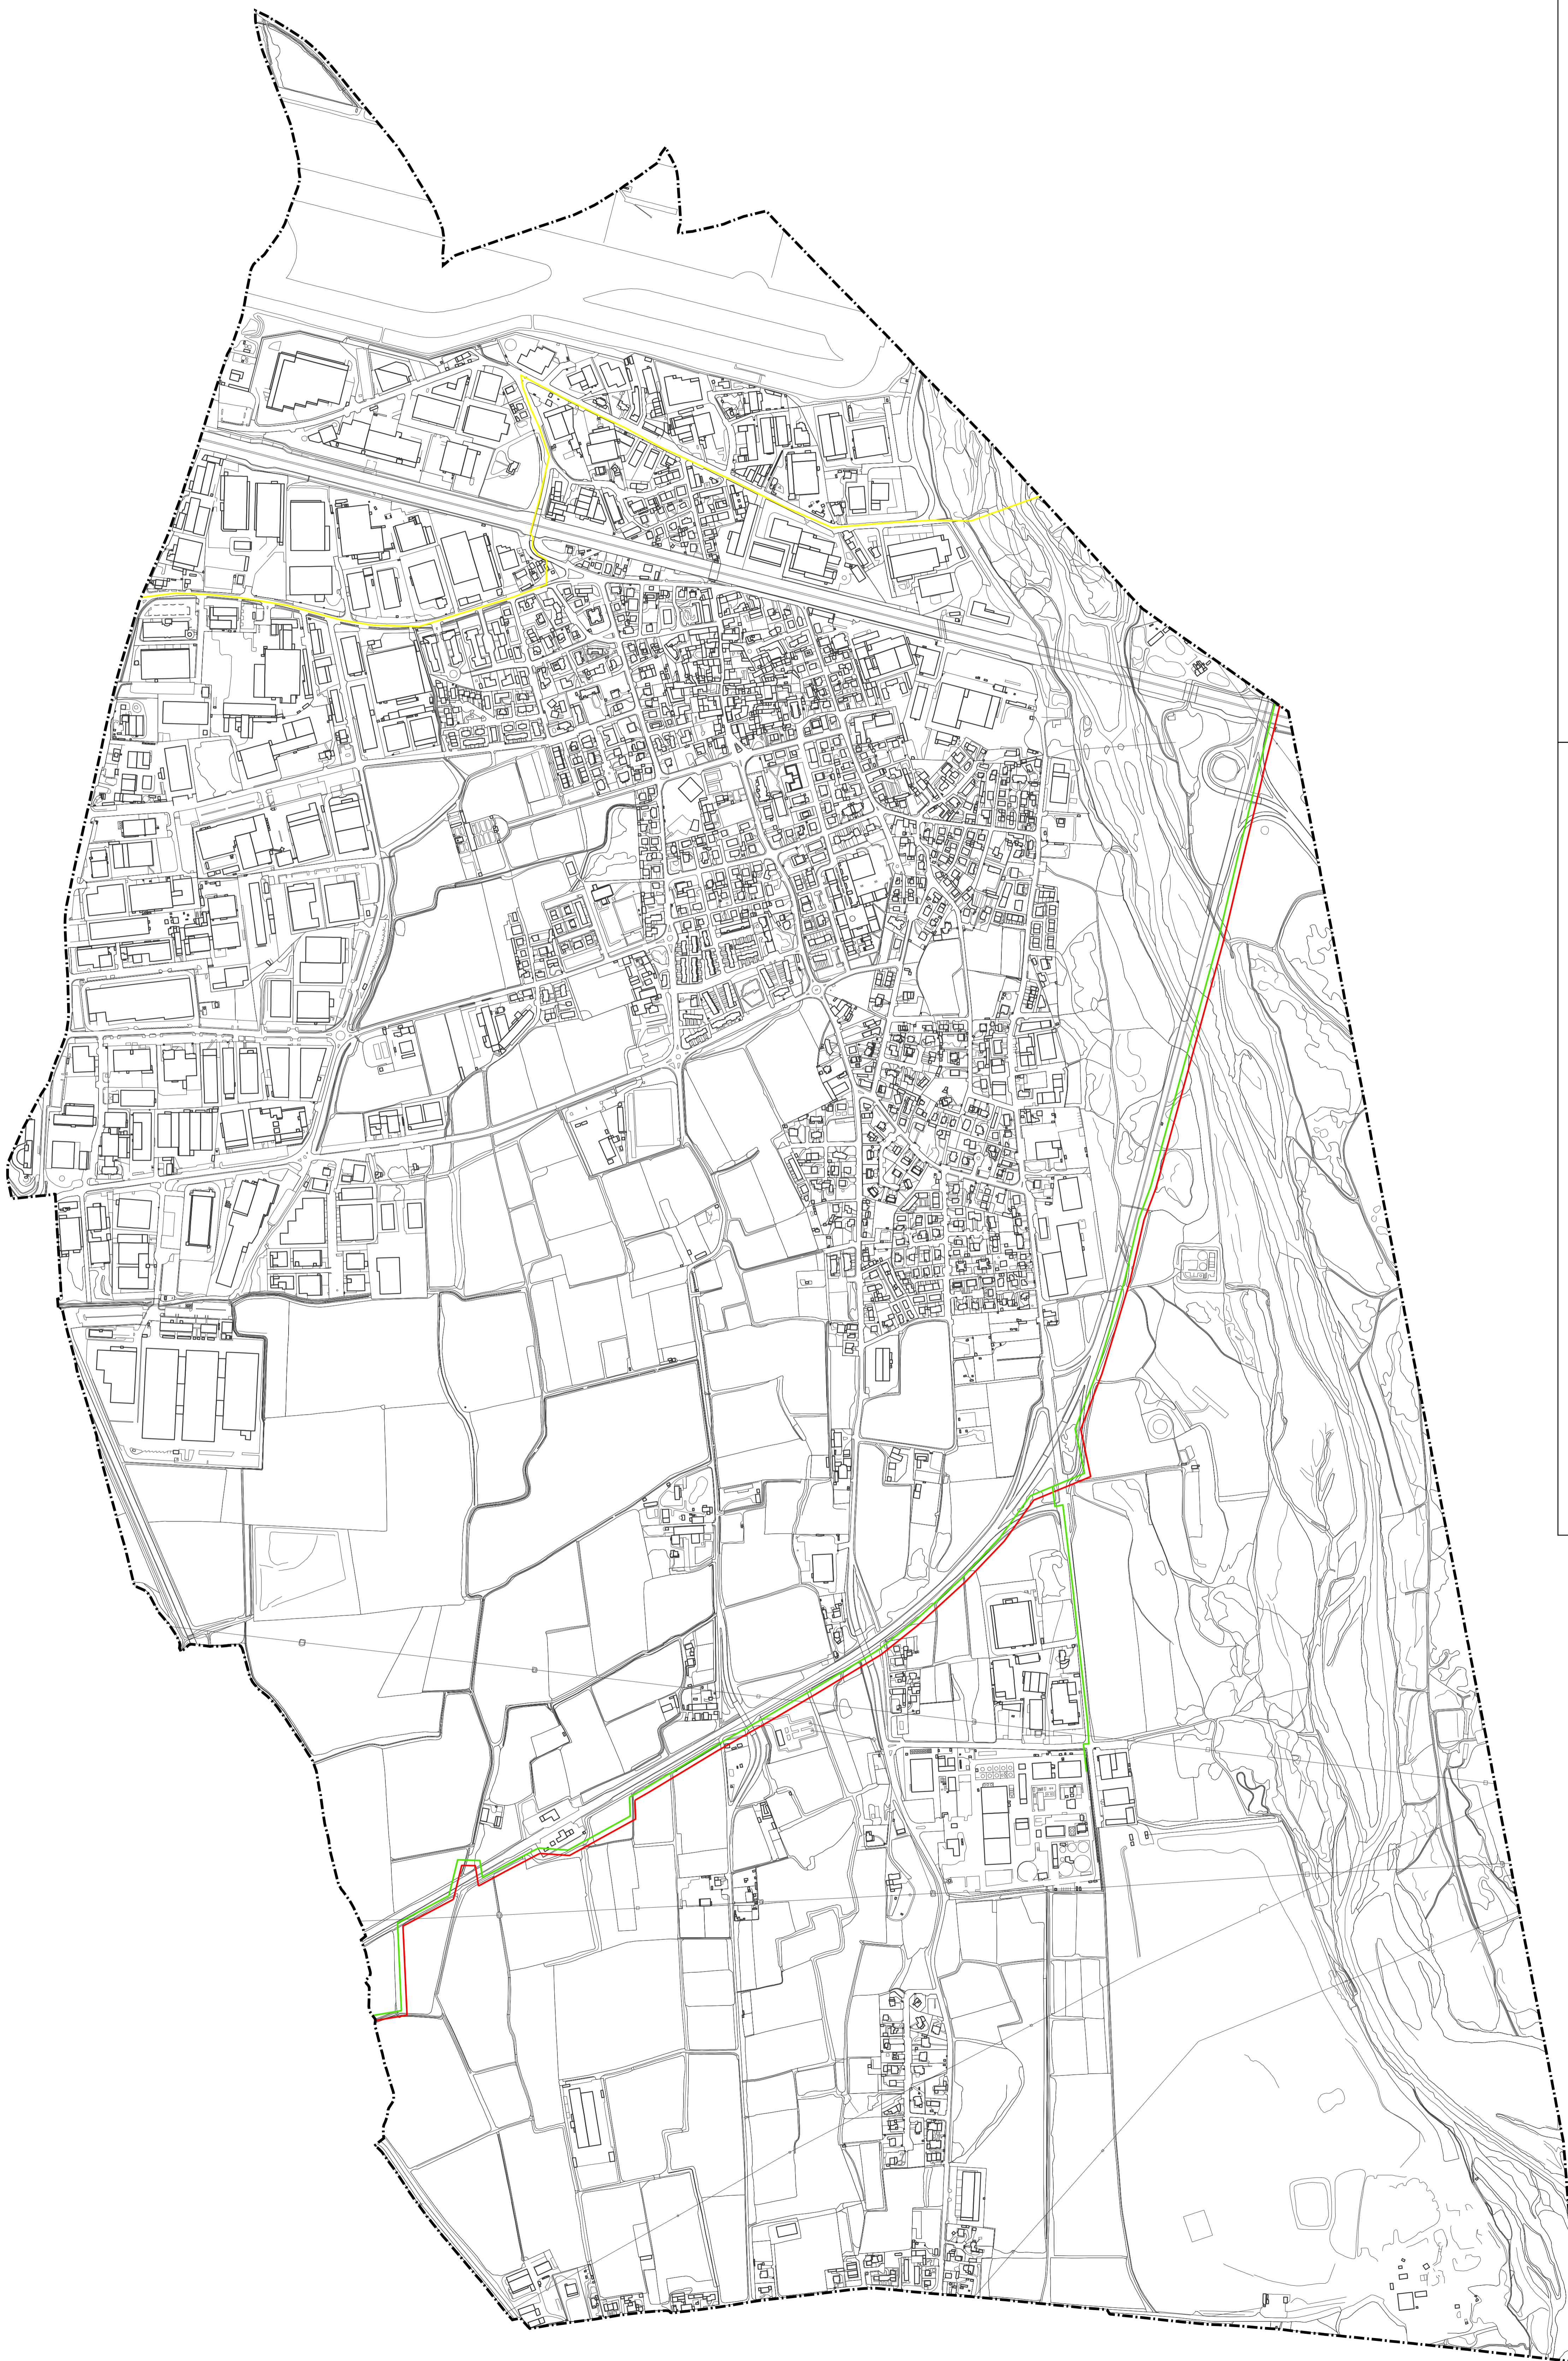

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO